

お客様各位

## 4M変更報告

DQC-1技-221-00

2026年 4月 吉日

大和電業株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて弊社製品において4M変更を予定しておりますので、ご報告致します。

敬具

記


### 1. 対象製品名及び型式

インターロックプラグ NSP-4

### 2. 変更内容

部品入手性および供給安定性の向上を図るため、ソケット固定部を樹脂パイプ+トラスねじ(M4)から六角穴付き止めねじ(M4)に変更致します。

固定強度は変更前後で大きな違いはなく、また仕様上の変更もありません。外観の違いについては写真を参照願います。

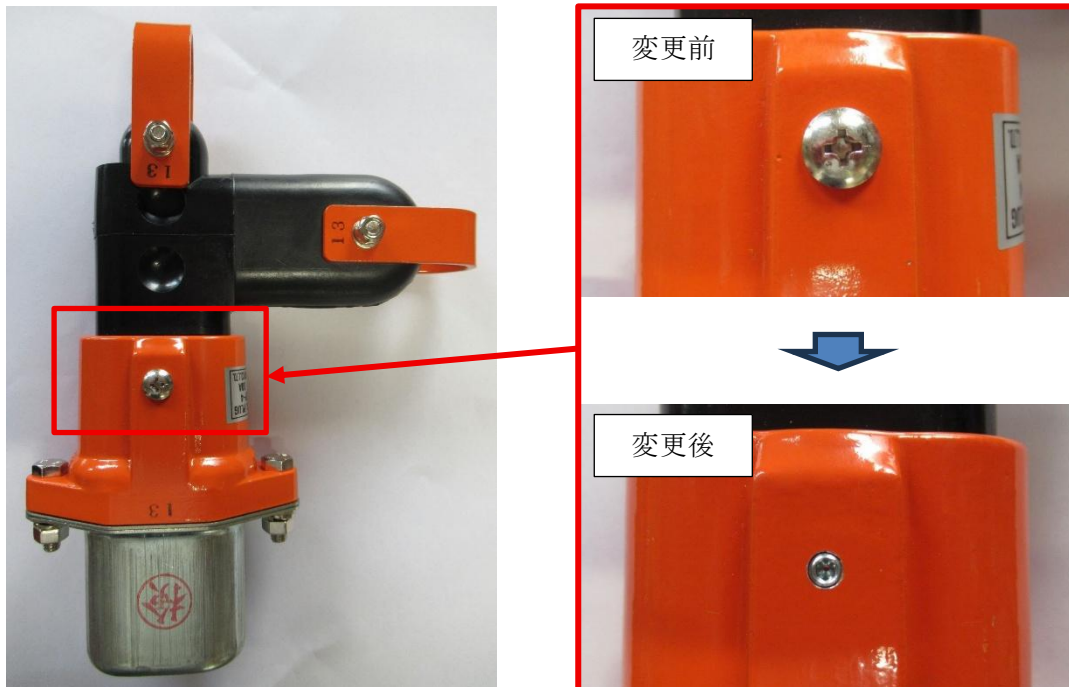

### 3. 変更時期

2026年11月生産分より順次変更致します。

以上